

Nummer **G96/018**

GASKEUR


GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **CV combi toestel**,

type **CWK NL 245/3 - 7L**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:

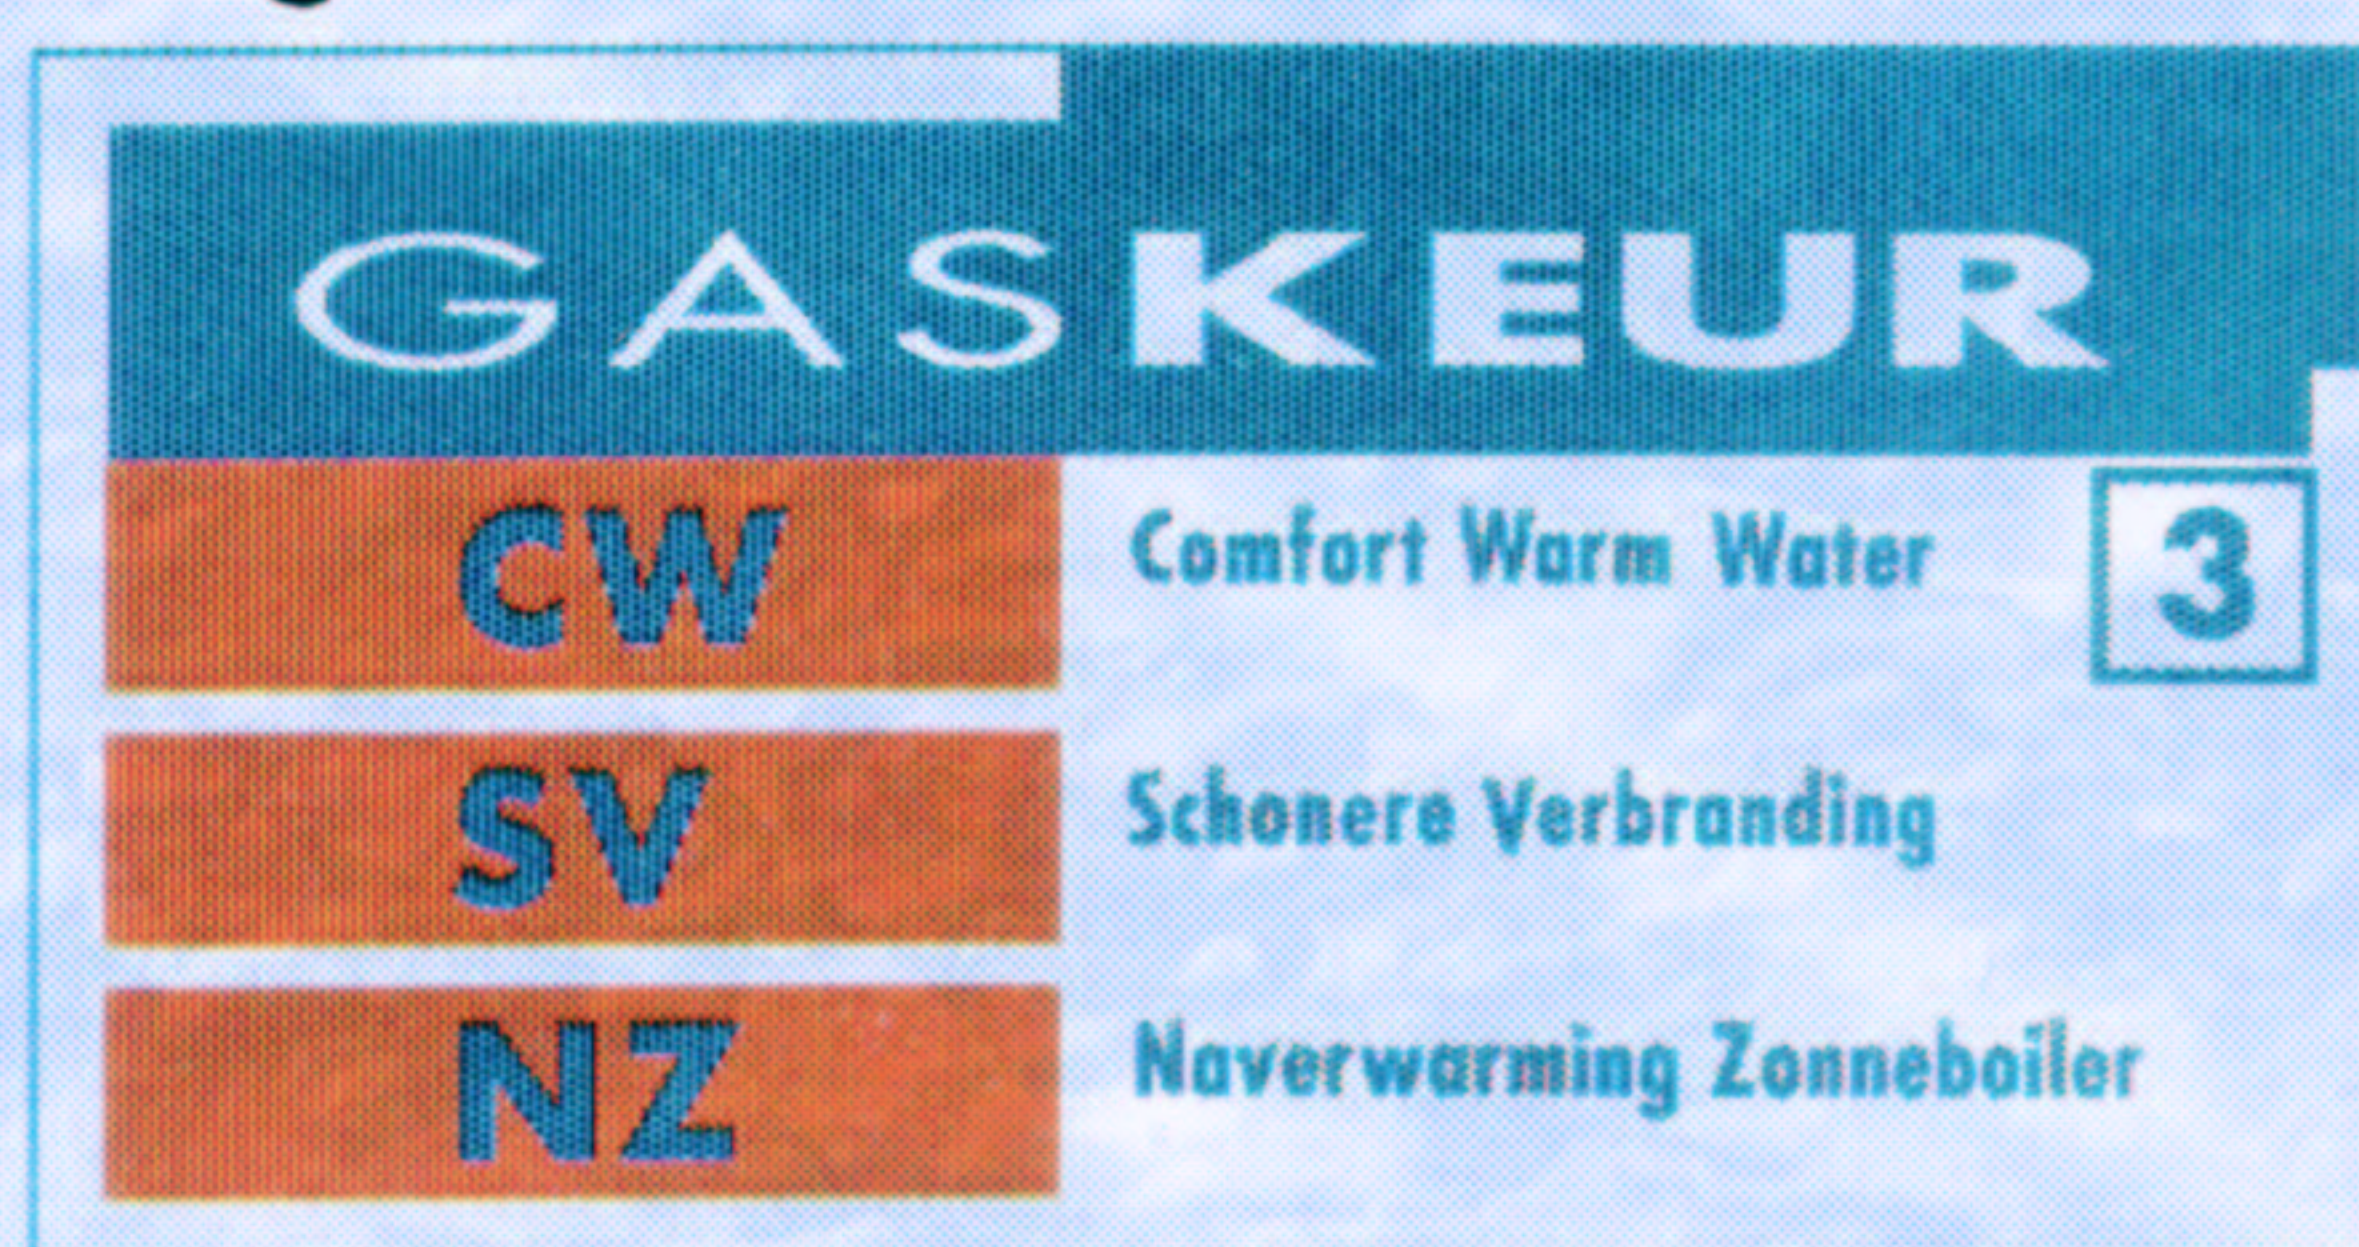


Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
68.6%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Qbeh;tap;bruto;i (MJ/jaar)		$\eta_{opw;tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7779	0.525
7779	9125	0.550
9125	10472	0.575
10472	∞	0.600

Apeldoorn, 11 juni 2003


ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

GASTEC

GASTEC Certification B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Nederland
Wilmsdorf 50
7327 AC Apeldoorn



RvC

CERTIFICAAT