

Nummer **G96/018**

**GASKEUR**


GASTEC Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **CV combi toestel**,

type **VCW NL 254/3 - 7L**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:

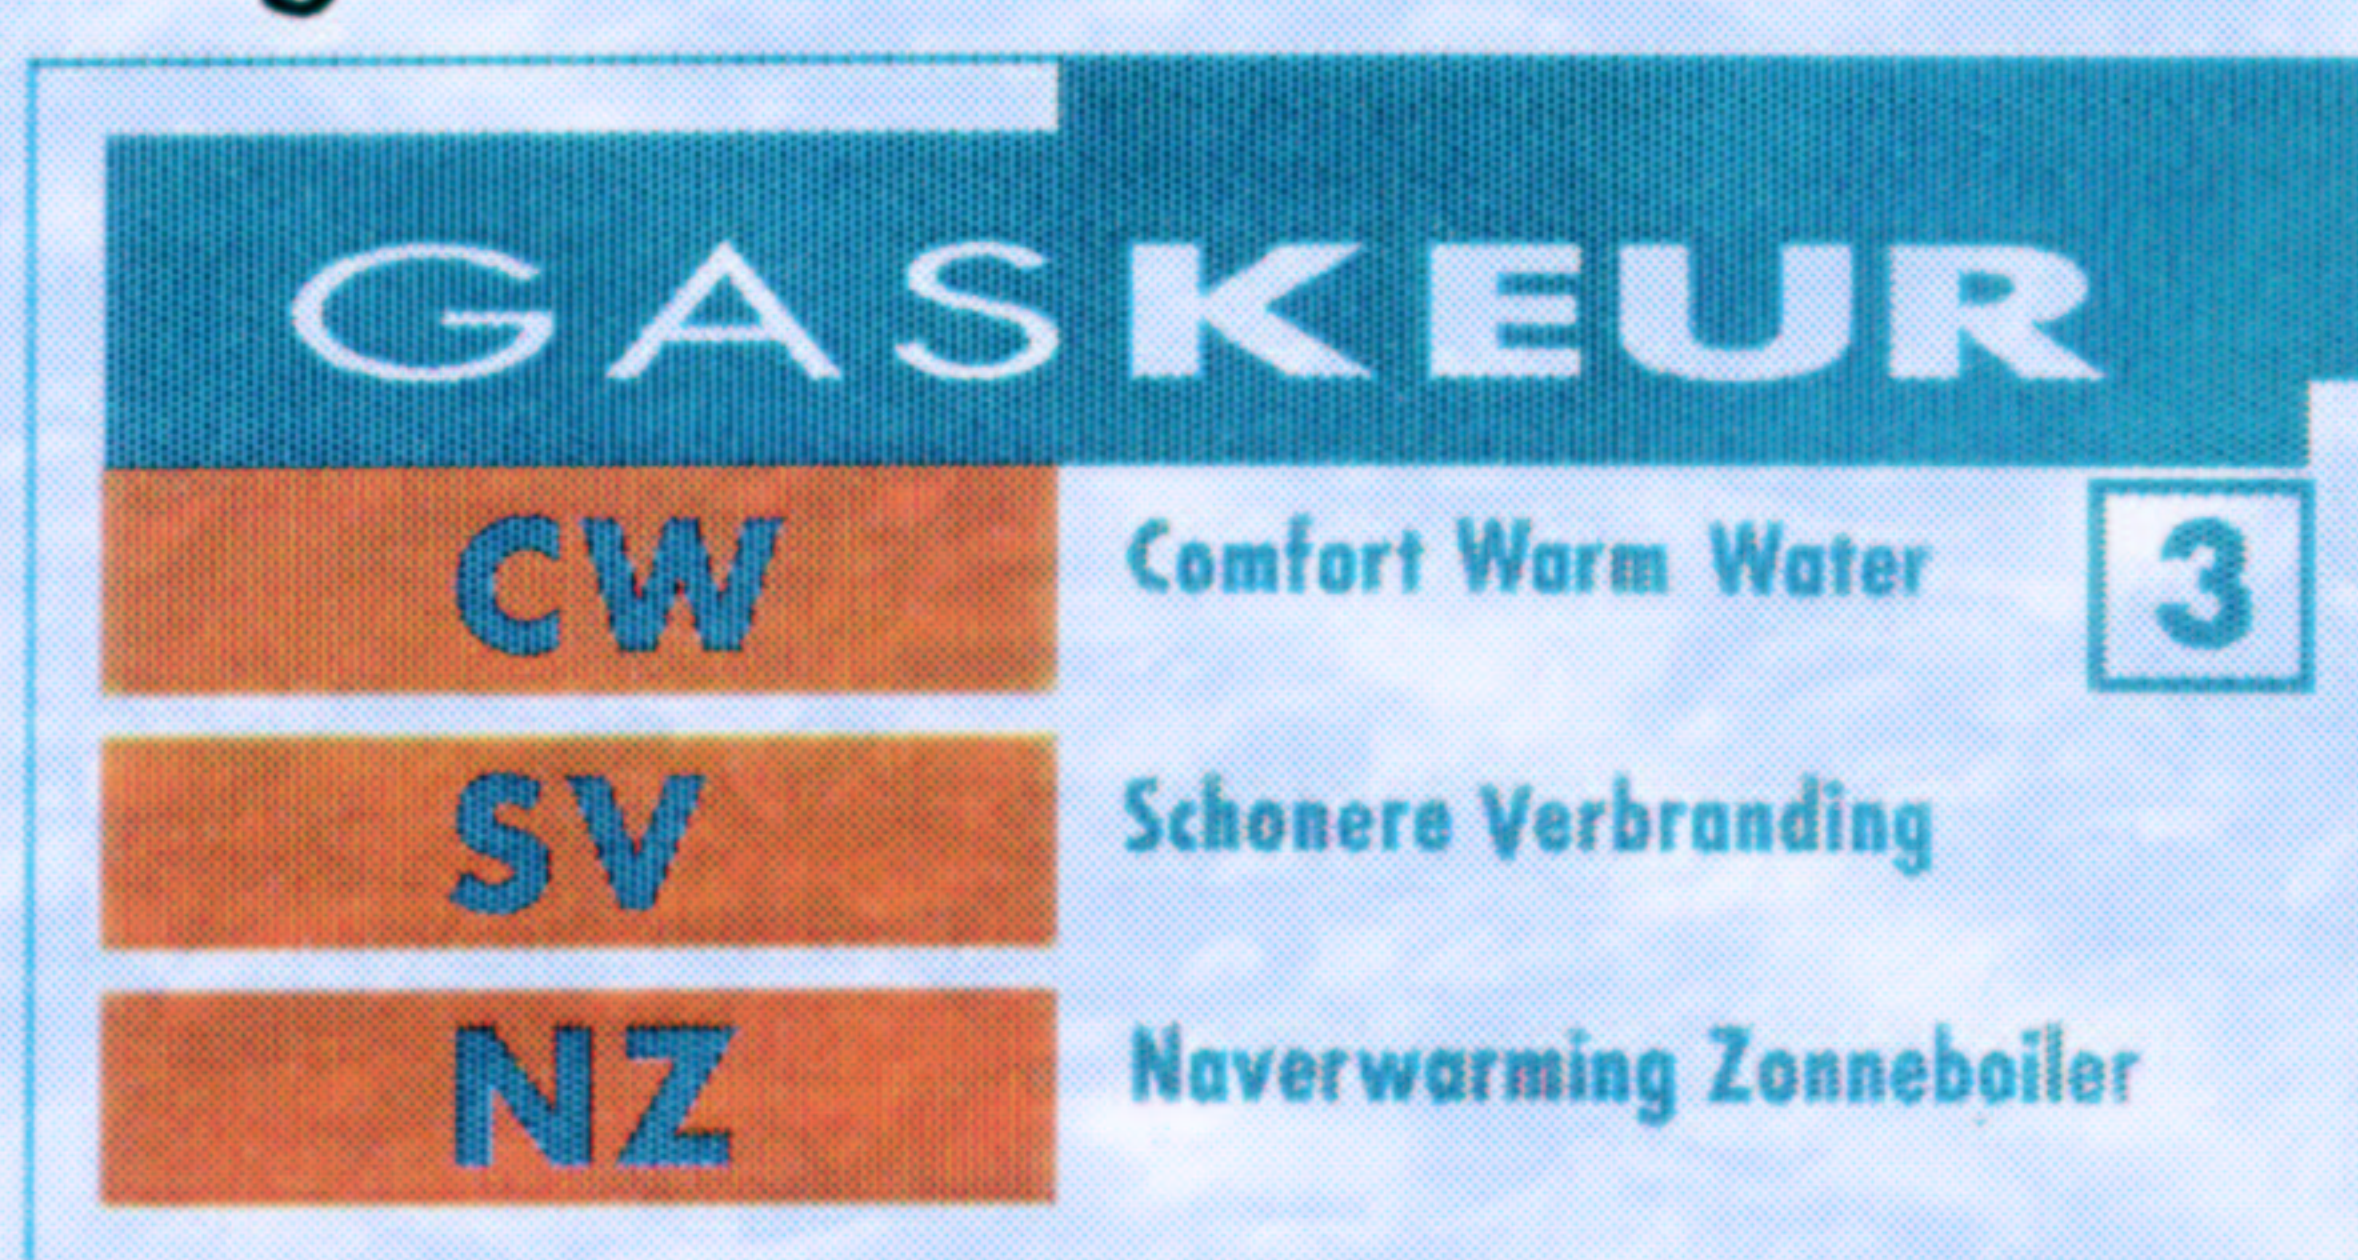


Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
66.0%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7544	0.500
7544	8943	0.525
8943	10342	0.550
10342	∞	0.575

Apeldoorn, 11 juni 2003

  
ir. M.L.D. van Rij,  
Directeur.

**GASTEC**

GASTEC Certification B.V.  
Postbus 137  
7300 AC Apeldoorn  
Nederland  
Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn



RvC

CERTIFICAAT