

Nummer **G96/018**

GASKEUR

CERTIFICAAAT


GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **CV combi toestel**,

type **VCW NL 255/3 - 7L**,

van **Vaillant GmbH**,

te **Remscheid, Duitsland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:

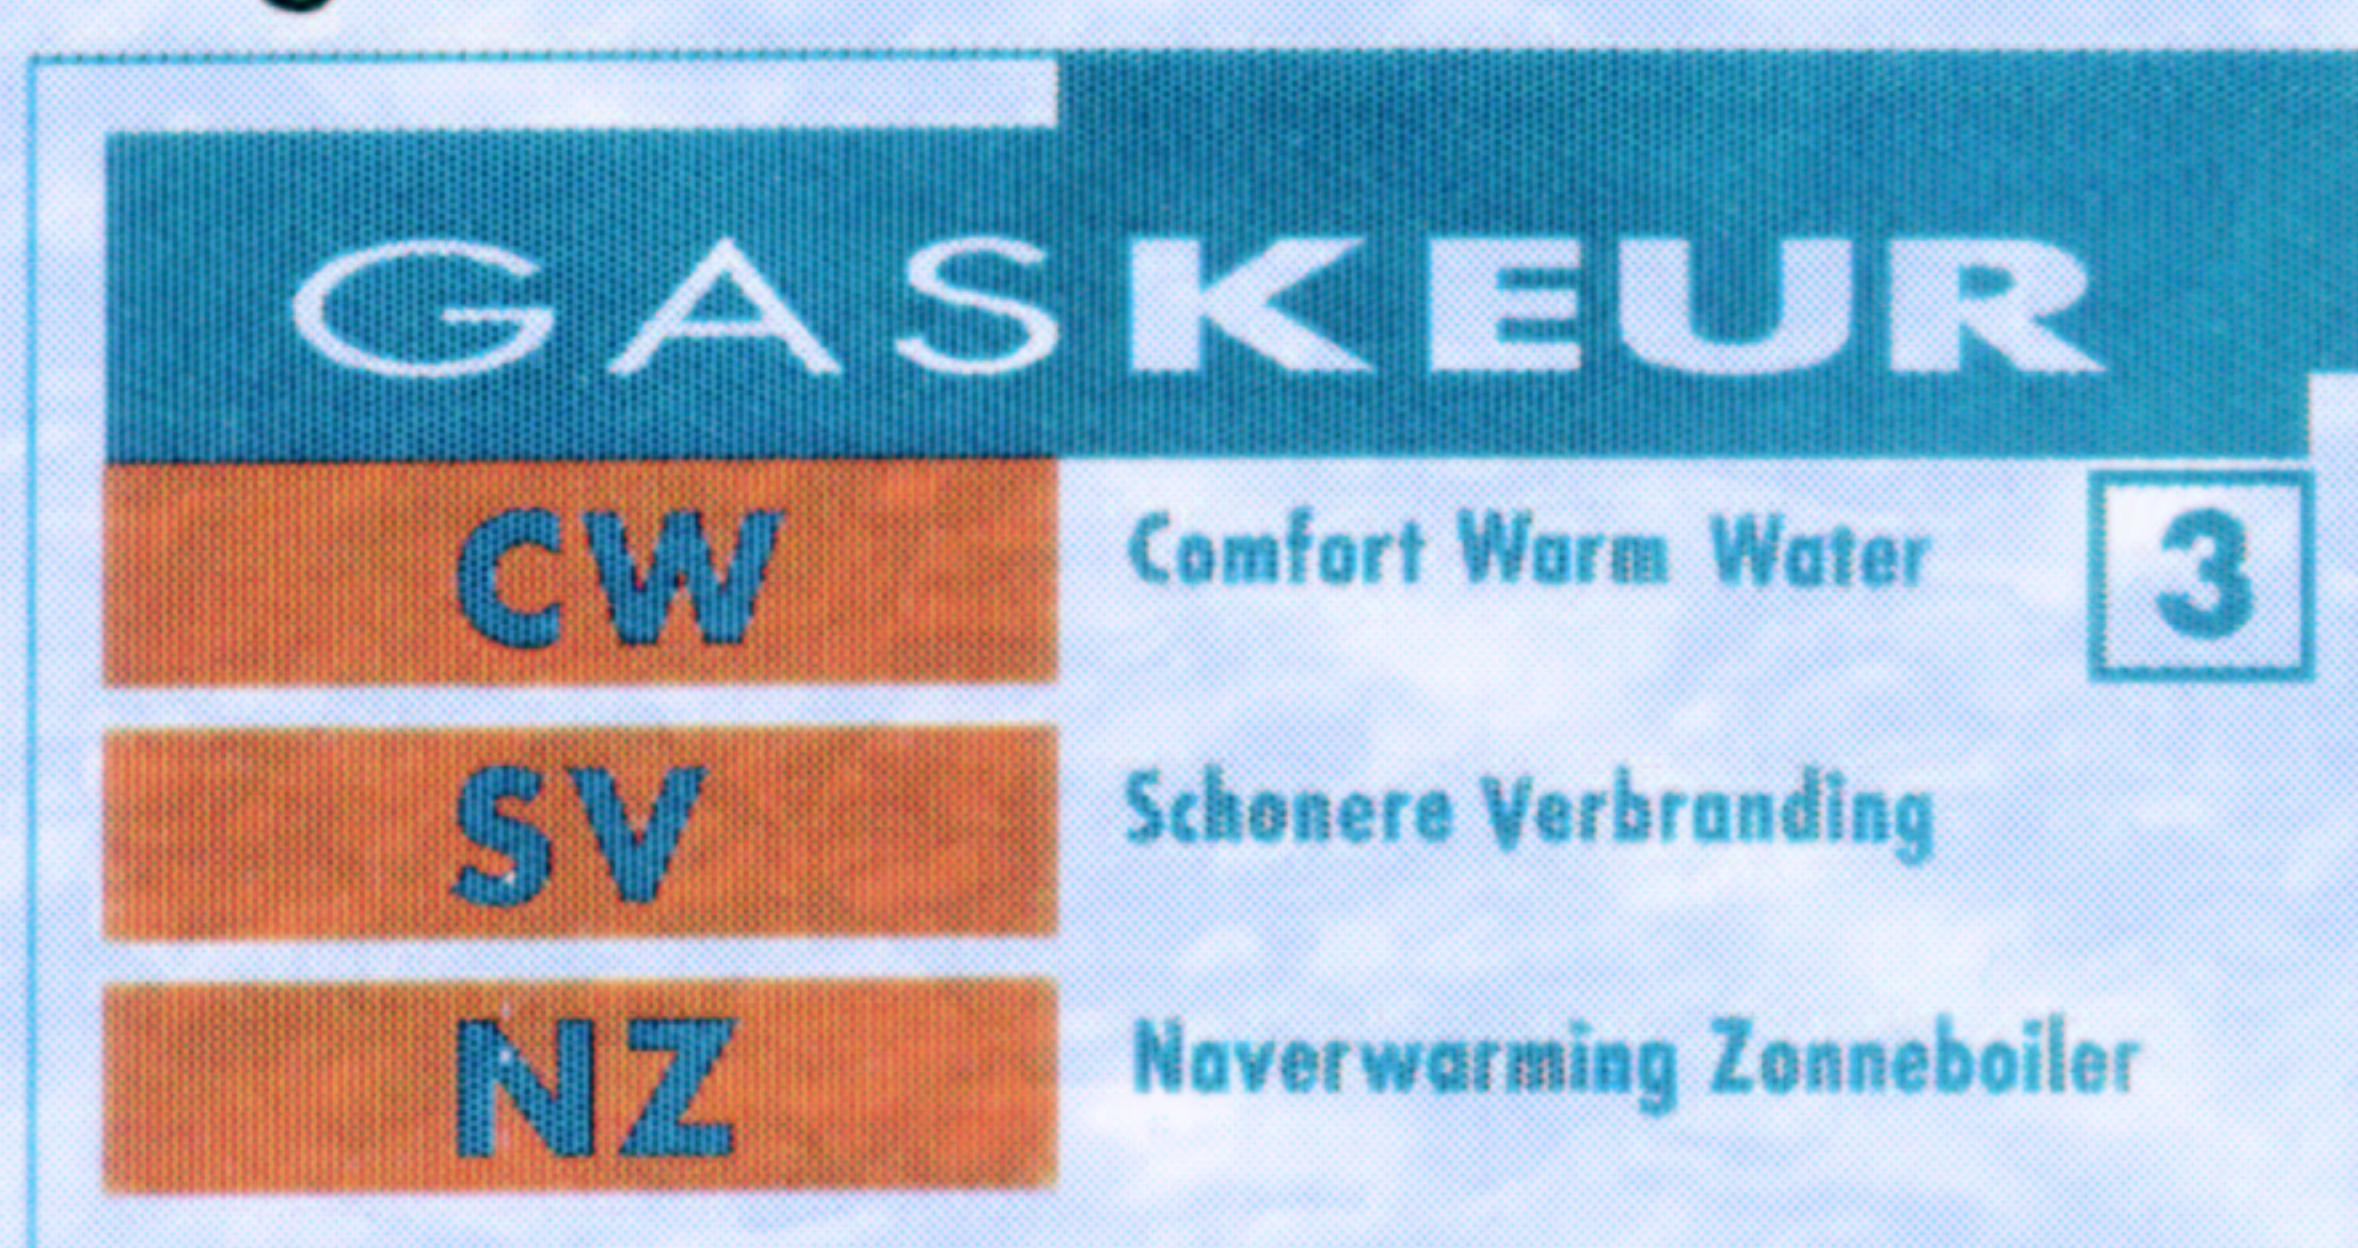


Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
74.0%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

| Q _{beh,tap;bruto;i} (MJ/jaar) | | η _{opw,tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening |
|---|-------|---|
| Van: | Tot: | |
| 0 | 6873 | 0.550 |
| 6873 | 8121 | 0.575 |
| 8121 | 9370 | 0.600 |
| 9370 | 10618 | 0.625 |
| 10618 | ∞ | 0.650 |

Apeldoorn, 11 juni 2003


ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

GASTEC

GASTEC Certification B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Nederland
Wilmsdorf 50
7327 AC Apeldoorn

